



Elektronická kniha přístupu a docházky

EUROSAT'cs
ZABEZPEČOVACÍ TECHNOLOGIE



EBS

vstupní terminál s kontrolou alkoholu v dechu

Propojení se SYSDO

Obsah

1. Základní konfigurace Alkohol Testeru.....	3
2. Připojení k internetu.....	3
2.1 Ethernet.....	3
2.2 WiFi.....	3
3. SYSDO nastavení.....	4
3.1 Nastavení firmy.....	4
3.2 Přidání alkohol testeru.....	5
3.2.1 Pomocí aktivačního kódu.....	5
3.2.2 V administraci čteček.....	6
3.3 Editace alkohol testeru.....	7
3.4 Upozornění na vysokou hodnotu alkoholu a kalibraci.....	9
3.5 Oprávnění na testování alkoholu.....	9
3.6 Testovací pravidla.....	9
3.7 Přehled alkohol testerů.....	11
3.8 Úvodní stránka - taby pro testování.....	11
3.8.1 Přehled testování alkoholu.....	11
3.8.2 Testování alkoholu.....	11
4. Čtečka SYSF203TP.....	12
4.1 Popis konektorů.....	12
4.2 Typ výstupu Wiegand.....	13
5. Alkohol Tester.....	14
5.1 Popis konektorů komunikačního modulu.....	14
5.2 PC Mode.....	16
6. Propojení SYSF203TP a Alkohol testeru.....	16
7. Popis propojovacího kabelu Alkohol testeru.....	17

Popření odpovědnosti:

Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se správným či nesprávným použitím produktu.

I přes veškerou snahu a péči při zpracování tohoto dokumentu firma nepřebírá zodpovědnost za možné chyby, omyly a následky z nich plynoucí.

Vyhrazeno právo změny bez předchozího upozornění. Stav k 23.11.2025.

1. Základní konfigurace Alkohol Testeru

Internetové připojení pomocí ethernetového kabelu je nastaveno na **DHCP**.

Po připojení k internetu se **komunikace se serverem SYSDO** naváže **automaticky**.

2. Připojení k internetu

2.1 Ethernet


Alkohol tester je defaultně nastaven na **DHCP**. Stačí připojit síťový kabel. Pokud není po startu do 3 minut detekováno připojení k internetu přes ethernet, pak se spustí automaticky WiFi **Alkoholtester_...** viz. [článek 2.2 WiFi](#) a pokud se nikdo k této WiFi nepřipojí po dobu **5min.**, pak se alkoholtester restartuje a znovu testuje připojení přes ethernet.

2.2 WiFi


Pokud není dostupné připojení k internetu pomocí ethernetového kabelu a není nastavené připojení k žádné WiFi síti, pak alkohol tester vytvoří WiFi síť s názvem **Alkoholtester_[6MAC]_[XXX]** [posledních 6 znaků MAC adresy](XXX – náhodné 3-místné číslo). Připojte se mobilním telefonem k této síti. Heslo je **alkotest**

Alkohol testeru trvá vytvoření WiFi sítě Alkoholtester_.... cca. 3 minuty.

Správné připojení mobilním telefonem k WiFi síti Alkoholtester_....

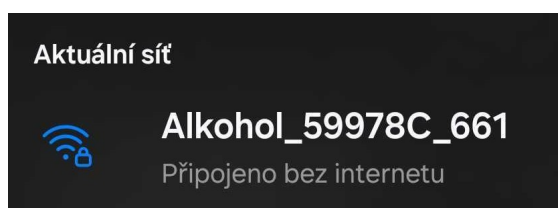

Po připojení mobilním telefonem k WiFi síti **Alkoholtester_...** zadejte do internetového prohlížeče (**Firefox, Chrome, Opera, ...**) adresu **192.168.4.1**. Objeví se obrazovka pro konfiguraci WiFi sítě. Stiskněte tlačítko **Configure WiFi** a vyberte dostupnou WiFi síť, zadejte heslo a potvrďte tlačítkem **SAVE**.

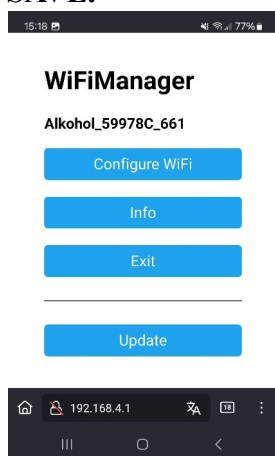

Obrazovka po výběru WiFi sítě a stisknutí SAVE.




Pozn.: Alkohol tester se automaticky připojí k vybrané WiFi síti i po restartu. Pokud vybraná WiFi síť není dostupná, pak se opět vytvoří WiFi síť Alkoholtester_....

3. SYSDO nastavení

3.1 Nastavení firmy

Na firmě je potřeba mít zapnutý jeden z níže uvedených modulů v **Plném módu**

- **Docházkový systém**
- **Přístupový systém**

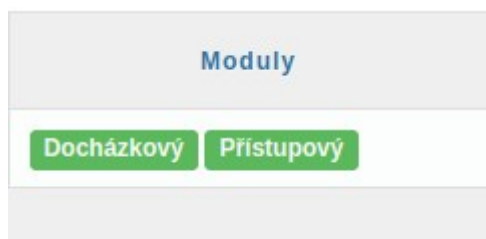

Na firmě je potřeba mít zapnutou funkci **Testování alkoholu**

S tímto nastavením vám pomůže technická podpora <https://www.sysdo.cz/kontakt>



3.2 Přidání alkohol testeru

Přidání alkohol testeru lze provést dvěma způsoby.

1. Pomocí aktivačního kódu
2. V administraci čteček

3.2.1 Pomocí aktivačního kódu

SYSDO je webová aplikace, zobrazovaná v prohlížeči webových stránek (Firefox, Chrome, Edge). Pro přístup k aplikaci zadejte v prohlížeči adresu <https://sysdo.eurosat.cz>

Na zobrazené úvodní stránce vyberte **Aktivovat kód produktu**.

Zobrazí se okno **Aktivovat kód produktu** ve kterém vyberete jednu z možností.

Při výběru možnosti **„Aktivovat kód produktu v existující firmě“** se normálně přihlašte do SYSDO a budete přeměrováni do administrace čteček a zobrazí se okno **Aktivovat kód produktu** ve kterém vyplníte dva kroky.

1. Licenční číslo

2. Informace o nové kameře

Čtečka	
Název	
Kód produktu	300Z8-0IY02-40AC4-1D340-8
IMEI	24:0A:C4:1D:34:08
Typ	Alcohol Tester

Při výběru možnosti **„Založit novou firmu a aktivovat kód produktu“** se zobrazí se okno **Aktivovat kód produktu** ve kterém vyplníte tři kroky.

1. Licenční číslo

2. Informace o nové čtečce a uživateli

3. Ověření emailu

Upozornění:

Po přidání alkohol testeru zadejte:

- **Datum kalibrace** - SYSDO pak může posílat upozornění, že je potřeba kalibrovat senzor.
- **Připojená čtečka** – Vyberte čtečku se kterou je alkohol tester propojený (model SYSF203TP)

Viz. odstavec 3.3 Editace alkohol testeru.

3.2.2 V administraci čteček

SYSDO - Menu - Administrace – Čtečky – tlačítko Přidat

Vyberte model **Alkohol Tester**

3.3 Editace alkohol testeru

Přidat

Obecné

Stav: Vypnuto **Zapnuto**

Název: Alkohol tester

IMEI: 240AC41D3408

Model: EBS 10

Připojená čtečka: 7795B2A16364FFBE

Oblast: Výchozí

Časová zóna: Europe/Prague

Čas otevření dveří: Čtečka Vlastní 500 ms

Sensor otevření dveří: Ano **Ne**

Měření alkoholu

Jednotka: g/l (‰)

High limit: 0.1

Timeout: 45 s

Zakázat průchod během testování: Ano **Ne**

Kalibrace

23.11.2025

Počet měření: 9500

Období: 14 dní před

Upozornění (První): 10000

Období: 6 měsíců

Restartovat: Denně 4:00

Základní režim Pokročilý režim

Přidat

Obecné

Stav: Vypnuto **Zapnuto**

Název: Alkohol tester

IMEI: 240AC41D3408

Model: EBS 10

Připojená čtečka: ---

Oblast: ---

Časová zóna: ---

Čas otevření dveří: ---

Sensor otevření dveří: ---

Měření alkoholu

Jednotka: g/l (‰)

High limit: ---

Timeout: ---

Zakázat průchod během testování: ---

Kalibrace

Lze připojit tyto modely čteček:

- SYSFP815FTW
- SYSF203TP
- SYSFX9
- Hikvision DS-K1T342
- Hikvision DS-K1T680

Alkohol Tester přebírá nastavení z připojené čtečky.

- Oblast
- Časová zóna
- Čas otevření dveří
- Uživatelé

IMEI zjistíte na spodní straně alkohol testeru, nebo uvnitř.

Připojená čtečka

Lze připojit tyto modely čteček: **SYSFP815FTW**, **SYSF203TP**, **SYSFX9**, **Hikvision DS-K1T342**, **Hikvision DS-K1T680**. Alkohol Tester přebírá nastavení z připojené čtečky.

- **Oblast**
- **Časová zóna**
- **Čas otevření dveří** – možnost nastavit vlastní dobu sepnutí relé, hodnota 500 – 3000 ms je vhodná pro turnikety.
- **Uživatelé**

High Limit

Měření alkoholu

Jednotka: g/l (‰)

High limit: 0.1

Timeout: ---

Zakázat průchod během testování: ---

Kalibrace

Při překročení, nebo vyrovnání limitu

- Bude naměřená hodnota označena jako vysoká.
- Odešle se upozornění o naměření vysoké hodnoty.
- Neotevrou se dveře pokud není povoleno na testovacím pravidle otevřít dveře při vysoké hodnotě alkoholu.
- Zakáže se přístup do oblastí dle nastavení na testovacím pravidle.

Při překročení, nebo vyrovnaní limitu

- Bude naměřená hodnota označena jako vysoká.
- Odešle se upozornění o naměření vysoké hodnoty.
- Neotevřou se dveře pokud není povoleno na testovacím pravidle otevřít dveře při vysoké hodnotě alkoholu.
- Zakáže se přístup do oblastí dle nastavení na testovacím pravidle.

Timeout

- po vypršení tohoto intervalu je ukončeno testování alkoholu
- ve výchozím nastavení 45 sekund, rozsah lze nastavit 45 s – 120 s
- pokud test neproběhne do vypršení Timeoutu, měření je ukončeno a vyhodnoceno jako neprovedené a uživateli a správčům přijde upozornění o neprovedeném testování

Zakázat průchod během testování

- ve výchozím nastavení vypnuto, po zapnutí (**Ano**) se nemohou během testování vyzvaného uživatele ověřovat na terminálu i další uživatelé a nebude jim umožněn průchod.

Kalibrace

Kalibrace * 15.1.2025 [calendar icon] [edit icon]

Datum poslední kalibrace Období

Upozornění (První) * 9500 14 dní před

Upozornění * 10000 6 měsíců

Kalibrace * 15.1.2025 [calendar icon] [edit icon]

Počet měření Období

Upozornění (První) * 9500 14 dní před

Upozornění * Uživatelů se pošle upozornění o překročení počtu provedených měření, nebo x dní před uplynutím maximální doby pro provedení kalibrace.

Kalibrace * 15.1.2025 [calendar icon] [edit icon]

Počet měření Období

Upozornění (První) * 9500 14 dní před

Upozornění * 10000 6 měsíců

Restartovat Uživatel se pošle upozornění o překročení maximálního počtu měření, nebo o uplynutí maximální doby stanovené pro kalibraci senzoru alkoholtesteru.

Kalibraci je doporučeno provádět jednou za **6 měsíců**, nebo při překročení počtu měření **10.000**, podle toho, co nastane dříve.

Náhradní senzor alkoholtesteru je možné skladovat až **6 měsíců**. Po této době je možné senzor používat k měření ještě dalších **6 měsíců**. Uskladněný senzor je však třeba minimálně **jednou za rok** zkalibrovat.

3.4 Upozornění na vysokou hodnotu alkoholu a kalibraci

Na uživateli lze nastavit upozornění na vysoký obsah alkoholu a kalibraci senzoru.

- **Vysoký obsah alkoholu** - Pokud je uživateli, na kterého má **dohled**, naměřena hodnota alkoholu přes stanovený limit.
- **Kalibrace alkohol testeru** – Posílají se dvě upozornění.
 1. Uživateli se pošle upozornění o překročení počtu provedených měření, nebo x dní před uplynutím maximální doby pro provedení kalibrace.
 2. Uživateli se pošle upozornění o překročení maximálního počtu měření, nebo o uplynutí maximální doby stanovené pro kalibraci senzoru alkoholtesteru.



Vysoký obsah alkoholu *	Ano	✓
Kalibrace alkohol testeru	Ano - V	✓

Kalibraci je doporučeno provádět jednou za **6 měsíců**, nebo při překročení počtu měření **10.000**, podle toho, co nastane dříve.


Náhradní senzor alkoholtesteru je možné skladovat až **6 měsíců**. Po této době je možné senzor používat k měření ještě dalších **6 měsíců**. Uskladněný senzor je však třeba minimálně **jednou za rok** zkalibrovat.

3.5 Oprávnění na testování alkoholu

Na uživateli lze nastavit oprávnění na testování alkoholu (záložka „Oprávnění“).

Toto oprávnění povoluje


- Vzdálené testování uživatelů.
- Reporty: Přehled testování alkoholu
- Úvod: dva taby pro přehled testování
- Administraci testovacích pravidel



Testování alkoholu	Ano	Ne
--------------------	-----	----

3.6 Testovací pravidla

V menu Administrace najdete dvě nové položky



Testování alkoholu
Alkohol testery

Testování alkoholu obsahuje pravidla testování.

Ve firmě jsou vytvořeny dvě defaultní pravidla. Nastavte si je dle vlastních potřeb, přiřaďte uživatele a oblasti čteček.

- Náhodně 10%
- Testovat vždy

Náhodně 10%

+

Přidat

Testování alkoholu

Obecné

Uživatelé

Oblasti

Název

Náhodně

Typ

Náhodně

Pravděpodobnost

10 %

Vysoká hodnota alkoholu

Otevřít dveře

Ano

Ne

Zákaz vstupu do oblasti

Ne

Ano

Všech

Vybraných

Do (směna)

Konce směny

Nebo minimálně po dobu

8h

Vysoká hodnota alkoholu

Otevřít dveře

Ano

Ne

Zákaz vstupu do oblasti

Otevřít dveře při naměření vysoké hodnoty alkoholu.

Do (směna)

Konce směny

Nebo minimálně po dobu

8h

Vysoká hodnota alkoholu

Otevřít dveře

Ano

Ne

Zákaz vstupu do oblasti

Ne

Ano

Všech

Vybraných

Do (směna)

Konce směny

Nebo minimálně po dobu

8h

Zákaz vstupu do oblasti při naměření vysoké hodnoty alkoholu.

Ano - Zákázán vstup do oblasti vybraných v záložce Oblasti

Vybraných - Zákázán vstup do oblasti vybraných níže

Vysoká hodnota alkoholu

Otevřít dveře

Ano

Ne

Zákaz vstupu do oblasti

Ne

Ano

Všech

Vybraných

Do (směna)

Konce směny

Nebo minimálně po dobu

8h

Koniec směny - pokud směna končí v 17:00 a má prodloužení odchodu 3h, tak bude mít uživatel povolen vstup od 20:00.

Začátek další směny - pokud směna začíná v 8:00, tak uživatel bude mít povolený vstup od 6:00.

Pokud uživatel nadýchá vysokou hodnotu alkoholu při odchodu z práce, nebo někdy před koncem timeoutu směny a má nastaveno pravidlo vstupu Koniec směny, tak se aplikuje pravidlo Nebo minimálně po dobu. Tzn. když uživatel v 17:30 nadýchá a minimální dobu má nastavenou na 8h, tak mu bude povolen vstup až v 1:30.

+

Přidat

Testování alkoholu

Obecné

Uživatelé

Oblasti

Všichni uživatelé

Ano

Ne

Všichni

Brigádníci Eurosat

Brigádníci holding

EuroCloud SZ

Eurosat CS

Eurosat Holding

Eurosat SK

Motomon

Ostatní

Pobočkáři

Programátoři

Technici

Testy - pro programátory

+

Přidat

Testování alkoholu

Obecné

Uživatelé

Oblasti

Všechny oblasti

Ano


Ne

Vše

Testování alkoholu

3.7 Přehled alkohol testerů

V menu Administrace najdete dvě nové položky
Alkohol testery obsahují přehled alkoholtesterů a kalibrací.

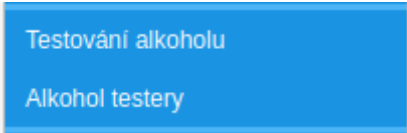

ID		Název	Kalibrace				Oblast
			Datum	Vyprší	Počet měření	Kalibrovat	

7084	     	Alkohol Tester A	25.9.2024	25.3.2025	8 25.9.2024 10:01:17	Ne	Testování alkoholu
7085	     	Alkohol Tester B	26.9.2024	26.3.2025	40 25.9.2024 10:01:17	Ne	Testování alkoholu
7081	     	Alkohol Tester C	25.9.2024	25.3.2025	10 25.9.2024 10:01:17	Ne	Testování alkoholu
6742	     	Alkohol Tester D	27.3.2024	27.9.2024	727 25.9.2024 10:01:17	Ano	Testování alkoholu

Zobrazeno 1 - 4 z 4 záznamů

3.8 Úvodní stránka - taby pro testování

3.8.1 Přehled testování alkoholu

<

14:14:34 35 s

10

Zobrazeno 1 - 8 z 8 záznamů

3.8.2 Testování alkoholu

Testovací den

9.10.2024



Předchozí test

<


4. Čtečka SYSF203TP

4.1 Popis konektorů

Pohled zezadu čtečky SYSF203TP:

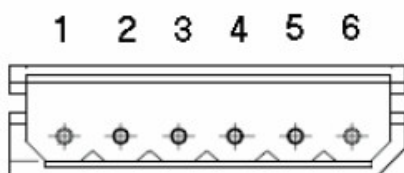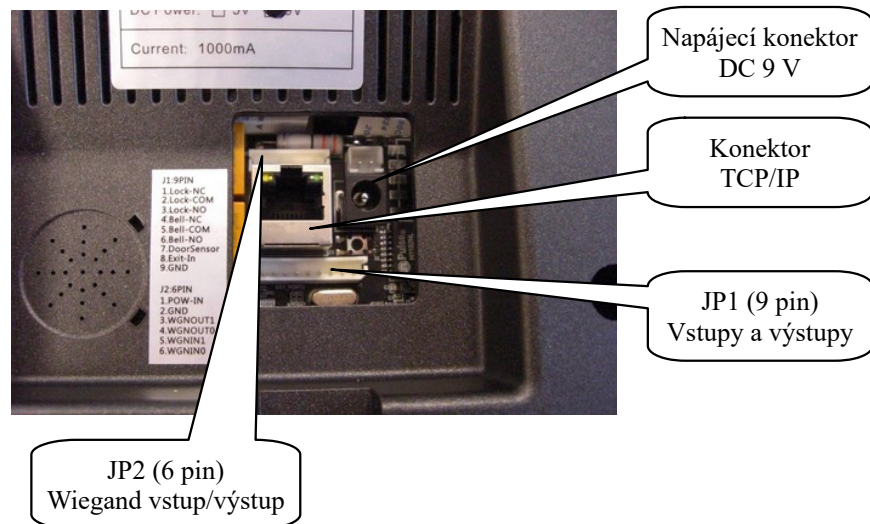

1. Napájení (kladný pól)
2. Napájení (záporný pól)
3. Wiegand výstup 1 (WGNOUT1)
4. Wiegand výstup 0 (WGNOUT0)
5. Wiegand vstup 1 (WGNIN1)
6. Wiegand vstup 0 (WGNIN0)



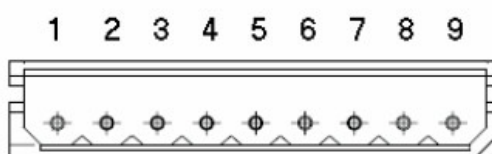


1. Relé zámku NC
2. Relé zámku COM
3. Relé zámku NO
4. Relé BELL_NC
5. Relé BELL_COM
6. Relé BELL_NO
7. Magnetický senzor dveří
8. Vstup tlačítka otevření dveří
9. Záporný pól napájení

4.2 Typ výstupu Wiegand

Čtečka musí mít nastaven **Typ výstupu Wiegand** na hodnotu **ID uživatele (26)**



Menu – Nastavení - Přístup - Typ výstupu Wiegand

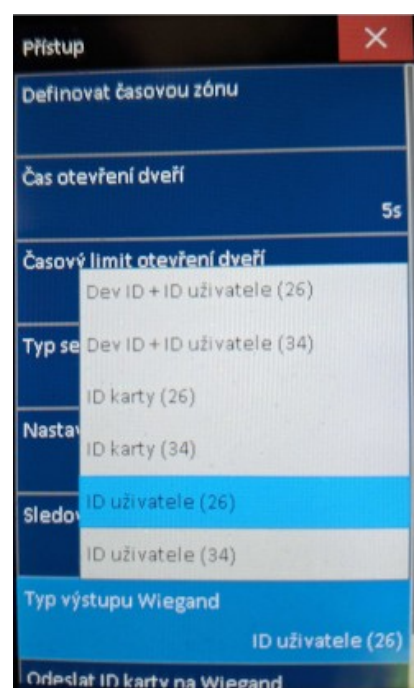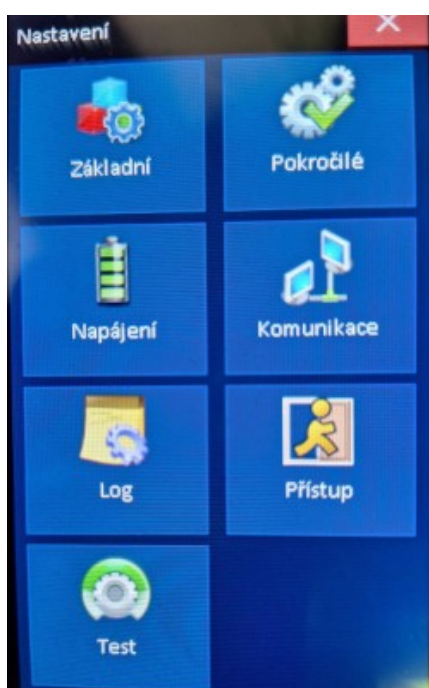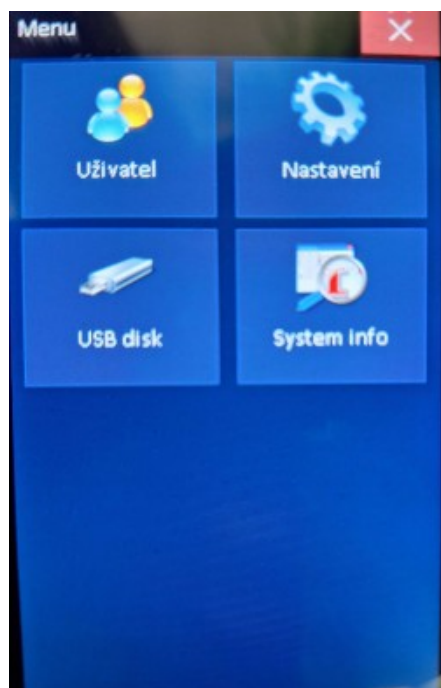


5. Alkohol Tester


5.1 Popis konektorů komunikačního modulu

Pohled na komunikační modul alkohol testeru:

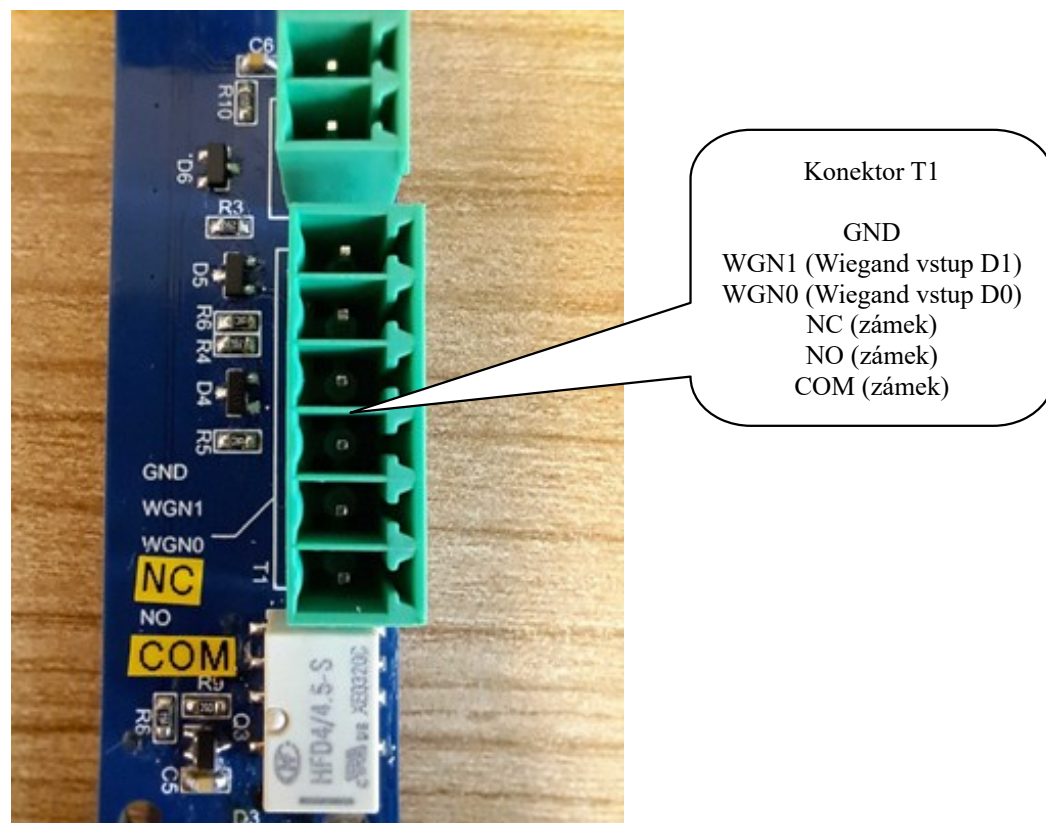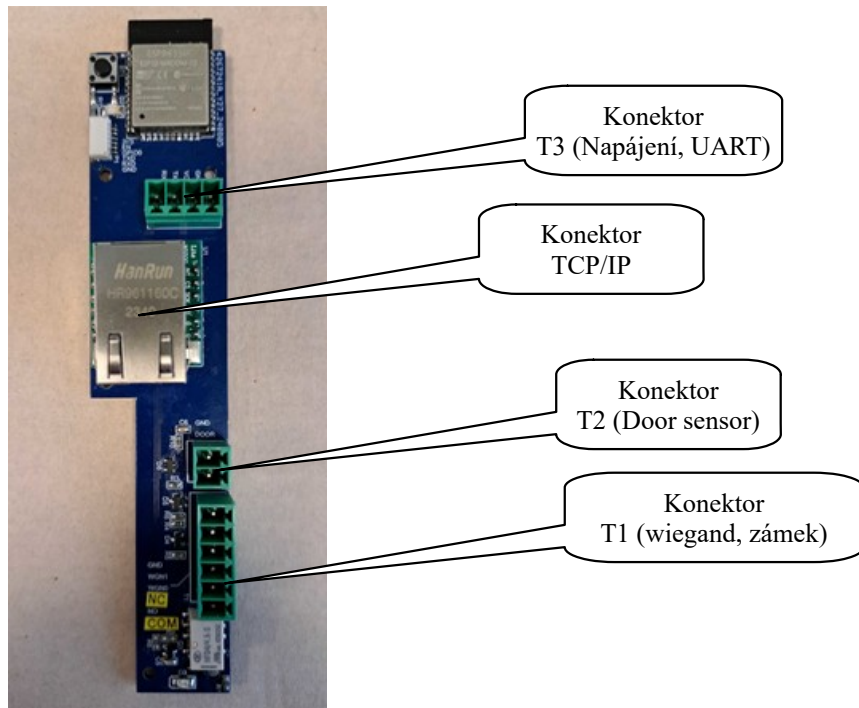

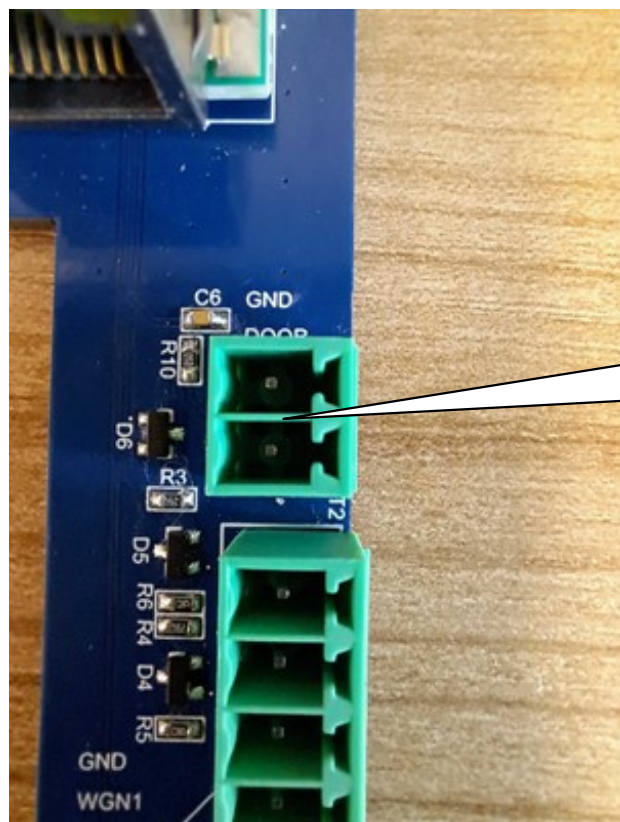

Konektor T2

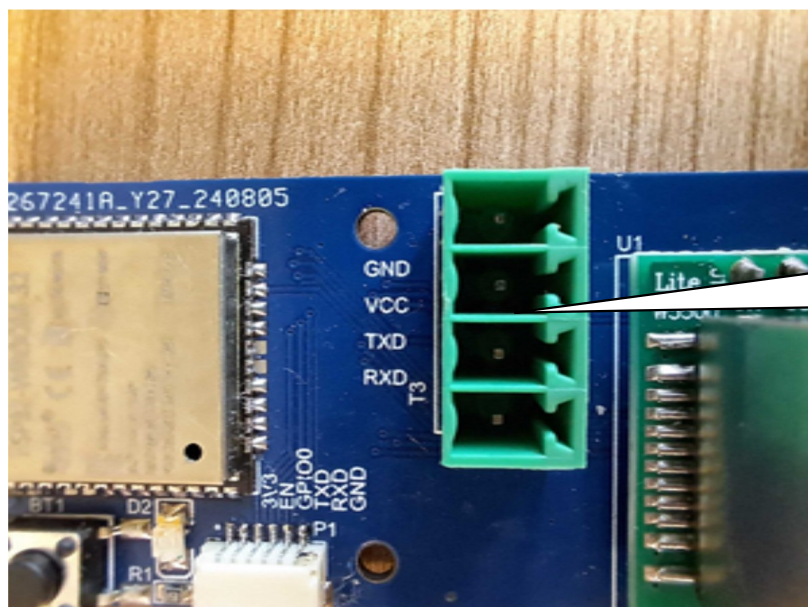GND
DOOR

Konektor T3

GND
VCC
TXD
RXD

5.2 PC Mode

Alkohol tester musí být zapnutý v PC Mode !



Přepínač SW4

Musí být přepnutý v poloze **PC MODE**
(Spodní poloha)

6. Propojení SYSF203TP a Alkohol testeru

SYSF203TP

JP2

+ Napájení
GND
Wiegand výstup D1
Wiegand výstup D0
Wiegand vstup D1
Wiegand vstup D0

Alkoholtester

T1

GND
WGN1 (Wiegand vstup D1)
WGN0 (Wiegand vstup D0)
NC (zámek)
NO (zámek)
COM (zámek)

GND – musí být propojeno, pokud
terminál SYSF203 a Alkoholtester
nemají společný zdroj napájení.

7. Popis propojovacího kabelu Alkohol testeru



1. GND
2. DOOR
3. GND
4. WGN1 (Wiegand vstup D1)
5. WGN0 (Wiegand vstup D0)
6. NC (zámek)
7. NO (zámek)
8. COM (zámek)